

## 주민참여 주민감시활동(성상조사) 현장참여 결과

### 1. 목적



소각장에 반입되는 생활폐기물이 적절하게 반입되고 처리되는지 주민감시요원의 감시활동과 입주민의 현장참여를 통해 소각가능 폐기물의 반입실태 및 수집·운반 차량의 안전수칙 준수여부 등 피해지역주민의 안전한 삶과 주민의 정당한 권리를 요구하기 위함임.

### 2. 주요내용

#### ■ 일반현황

- 일정 : 2022. 9. 24(토), 05:00~12:00
- 대상 : 6기 주민지원협의회 위원 및 영향지역 입주민(청소년 포함)
  - ※ 참여위원 수당 : 정관 제14조에 의거 건설부문 보통인부 노임단가로 지급
- 장소 : 고양환경에너지시설(소각장)
- 내용 : 생활폐기물 반입 현장 성상조사 및 소각장 운영실태 확인
- 방법
  - 반입차량 전수조사(반입차량은 성상조사 완료 후 출차)
  - 성상조사는 반입폐기물 중 불가연성품목, 재활용품목 만 구분하여 실시 (성상조사 결과 반입제한 품목 반입시 적발통지서 발급)
  - 반입차량 출차 시 반드시 세차 후 출차 할 수 있도록 유도
- 현장강의
  - 내용 : 매립장 침출수란 무엇인가?
  - 강사 : 김용환 교수(신한대학교 환경공학 교수)
    - ※ 강사비는 고양시자원봉사센터 강사비로 지급

#### ■ 반입폐기물 성상조사 사진

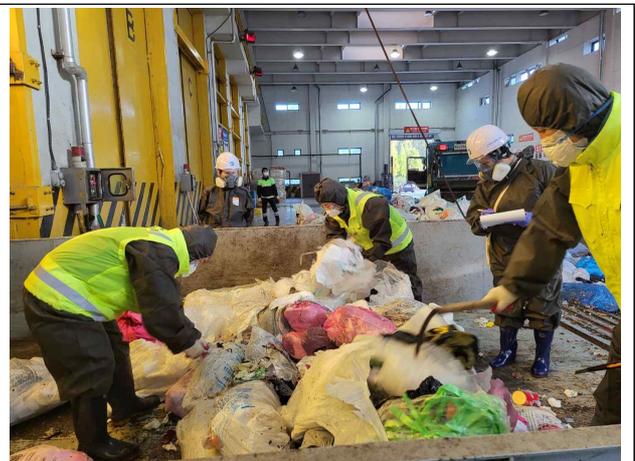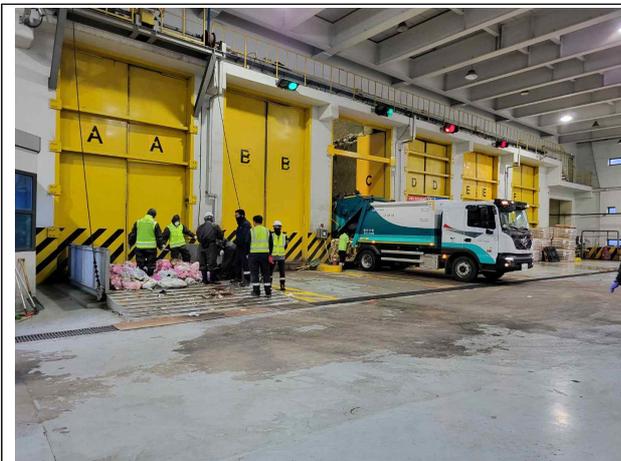

○ 2022년 반입폐기물 반입규정 위반현황

구분	계	적발건수	
		4.23일	4.25일
건수	31	16	15

- 세부현황

일련번호	적발일자	업체명	차량번호	위반내용
22-27	22.4.23	고양위생	5970	음식물,비닐다발,플라스틱,곡물
22-28	22.4.23	천일공사	1815	음식물,화분,흙,젖은채소
22-29	22.4.23	고양미화	3682	음식물,미닐다발,과일,젖은채소
22-30	22.4.23	벽제개발	1838	타일용대리석,비닐다발,플라스틱
22-31	22.4.23	수창기업	5948	플라스틱,고철,음식물,비닐다발
22-32	22.4.23	그린워크	3259	배추,고철,비닐다발,음식물,병
22-33	22.4.23	수창기업	6928	비닐다발,완구,의류
22-34	22.4.23	청안기업	5947	흙,모래,잡초류
22-35	22.4.23	서강기업	3638	음식물,유리병,
22-36	22.4.23	청안기업	3230	음식물
22-37	22.4.23	청안기업	3906	음식물,비닐다발,스티로폼
22-38	22.4.23	원당기업	6354	캔,스티로폼,패트병,전선, 기타
22-39	22.4.23	서강기업	7145	플라스틱,비닐다발,숯탄재, 기타
22-40	22.4.23	청안기업	1855	음식물,비닐다발,젖은배추다발
22-41	22.4.23	승문기업	3650	비닐다발,스티로폼,플라스틱
22-42	22.4.23	그린워크	4309	철제품,의료용 링거호스,캔,페트병
22-43	22.4.25	그린워크	1806	유리병,플라스틱,전선다발,링거호스
22-44	22.4.25	고양위생	5970	음식물,플라스틱,알미늄캔,비닐다발
22-45	22.4.25	승문기업	3650	비닐다발,플라스틱,스티로폼
22-46	22.4.25	고양미화	8912	스티로폼,비닐다발
22-47	22.4.25	고양위생	3634	플라스틱,비닐다발,페트병
22-48	22.4.25	서강기업	7145	플라스틱,일반봉투,도자기,전선줄
22-49	22.4.25	고양위생	3637	의류,젖은비닐다발,음식물,플라스틱
22-50	22.4.25	청안기업	3230	배추류,침출수다량,과일,각종 야채
22-51	22.4.25	천일공사	6366	신발,매트,유리병,플라스틱,샤워기
22-52	22.4.25	서강기업	7145	캔,플라스틱,음식물,젖은비닐다발
22-53	22.4.25	청안기업	8689	고철,플라스틱,자기그릇,고철
22-54	22.4.25	승문기업	3210	전선,고철,젖은비닐다발,
22-55	22.4.25	서강기업	3638	음식물,젖은비닐다발,흙,플라스틱
22-56	22.4.25	그린워크	1806	플라스틱,유리병,음식물,밥솥,캔
22-57	22.4.25	청안기업	8689	흙,음식물,젖은비닐다발

### 3. 현장참여 결과

#### ■ 안정적인 소각장 운영요구

- 폐기물 반입 저장조 내 적정 폐기물의 저장과 소각요구
  - ※ 고양환경에너지시설 설계기준 : 1,500톤(일 소각량의 최대 5일)
- 반입장 내 폐기물 투하 출입문 상시개방(투입구의 “가로 바” 제거)
  - 주민감시원 검사대로 사용하고 있는 투입구(A)의 “가로 바” 인하여 검사대상 차량의 안전사고 발생우려 및 안전한 출입을 위한 조치요구
- 반입장 내 각종 기계류 및 자재의 이동조치 요구
  - 기계류 방치로 반입차량의 회전공간 부족으로 안전사고 발생 우려와 차량진출·입원활하지 못함.
- 폐기물 운반차량에서 발생하는 침출수를 회수시설 설치요구
- 공공용 쓰레기봉투 반입금지 요구
  - 반입되는 폐기물 봉투 중 공공용봉투의 폐기물 성상이 가장 좋지 않음

#### ■ 반입규정 위반차량의 신속한 행정처분 요구

- 근거 : 고양시 폐기물처리시설 설치촉진·운영 및 주변지역 지원 등에 관한 조례 제8조(반입 제한) ②항
  - : 규정을 위반하여 폐기물처리시설 운영에 지장을 초래할 경우에는 그 과실에 따라 해당 차량 또는 업체에 대하여 반입을 금지할 수 있다.
- 반입규정 위반차량에 대한 행정조치 즉시 시행요구(보고후 2주이내 처분 요구)
- 동일사례 재 위반차량에 대한 강력한 행정조치 요구